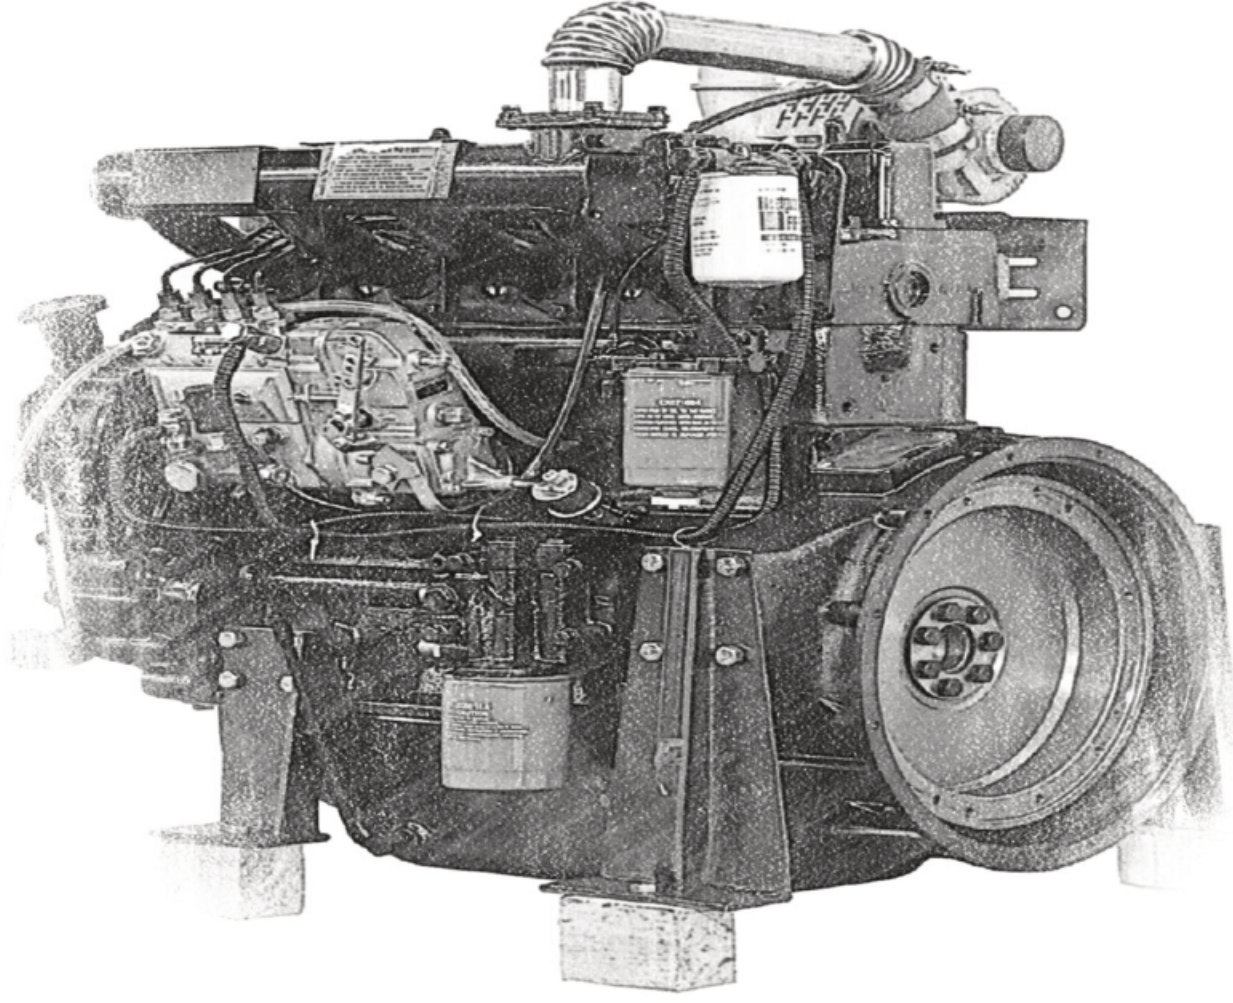


 Su Soğutmalı  
Water Cooling 3 Faz  
3 Phase 50 HZ Dizel  
Diesel

## JENERATÖR SETİ / GENERATOR SET

### Servis

### Standby

### Prime

|                                          |       |         |     |
|------------------------------------------|-------|---------|-----|
| Güç - Power                              | kVA   | 110     | 100 |
| Güç - Power                              | kW    | 88      | 80  |
| Devir Sayısı - Rated Speed               | r.p.m | 1500    |     |
| Standart Voltaj - Standart Voltage       | V     | 230/400 |     |
| Standart Frekans - Rated At Power Factor | Hz.   | 50      |     |

#### Jeneratör Sertifikaları

##### Jeneratör Sertifikaları

- CE Sertifikası
- o 2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliği
- o 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
- o 2014/35/EU Düşük Gerilim Yönetmeliği
- o 2000/14/EC Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
- o EN 12100:2010, TS EN 60201-1, EN 55011, EN 61000-6-4, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, EN 610000-4-5, EN 610000-4-2, EN 610000-4-2, EN 12601, TS ISO 8528-1-12
- TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, TS ISO 8528-5
- TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, TS ISO 8528-4
- TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
- ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
- Ohsas 18001:2007 İş Sağlığı ve Güven. Yön. Sistemi Sertifikası
- ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yön. Sistemi Sertifikası
- TS ISO/IEC 25051:2015 Yazılım Mühendisliği Sertifikası
- T.C. Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
- 1500 saatli Tuzlu Su Testi Sertifikası TS EN ISO/IEC 17025
- İmalat Yeterlilik Belgesi
- Sanayi Sicil Belgesi
- Kapasite Raporu
- Marka Tescil Belgesi

##### Generator Certificates

- CE Certificate
- o 2006/42/EC Machinery Safety Directive
- o 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
- o 2014/35/EU Low Voltage Directive
- o 2000/14/EC By Outdoor Equipment Related to Noise Emission in the Environment Created regulation
- o EN 12100:2010, TS EN 60201-1, EN 55011, EN 61000-6-4, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, EN 610000-4-5, EN 610000-4-2, EN 610000-4-2, EN 12601, TS ISO 8528-1-12
- TSE Turkish Standards Conformity Certificate, TS ISO 8528-5
- TSE Turkish Standards Conformity Certificate, TS ISO 8528-4
- TSE Service Place Qualification Certificate
- ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate
- ISO 14001:2015 Environmental Management System Certificate
- Ohsas 18001:2007 Occupational Health and Safety. Direction. Syst. Certif.
- ISO 10002:2014 Customer Satisfaction Man. System Certification
- TS ISO/IEC 25051:2015 Software Engineering Certificate
- T.C. Ministry of Commerce, After-Sales Services Qualification Certificate
- 1500 hours Salt Water Test Certificate TS EN ISO/IEC 17025
- Manufacturing Sufficiency Certificate
- Industrial Registration Certificate
- Capacity Report
- Trademark Registration Certificate

**+90 850 502 88 94**[info@gursanjenerator.com.tr](mailto:info@gursanjenerator.com.tr)**GÜRSAN JENERATÖR MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Cevizli Mah. Akasya Sok. No:63/41 True Plaza Maltepe/İstanbul

[www.gursanjenerator.com.tr](http://www.gursanjenerator.com.tr)

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA



## Motor / Engine

## Alternatör / Alternator

| Motor / Engine                               | Özellikler / Data   |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Standby / Prime                              | kW 135/121          |
| Marka / Brand                                | Ricardo             |
| Model / Model                                | R6105ZLD            |
| Motor Türü / Engine Type                     | 4 Zamanlı - Dizel   |
| Enjeksiyon Tipi / Injection Type             | Direkt Enjeksiyonlu |
| Havalandırma Tipi / Cooling                  | Turboşarj           |
| Silindir Sayısı / Cylinders                  | 6                   |
| Silindir Çapı ve Strok / Diameter and Stroke | mm 105x130          |
| Silindir Hacmi / Cylinder Volume             | L 6,75              |
| Soğutma Sistemi / Cooling system             | Su Soğutmalı        |
| %25 Prime Yükte Yakıt Tüketimi               | l/h 7               |
| Fuel Consumption at 50% Prime Load           |                     |
| %50 Prime Yükte Yakıt Tüketimi               | l/h 13,9            |
| Fuel Consumption at 50% Prime Load           |                     |
| %75 Prime Yükte Yakıt Tüketimi               | l/h 23,1            |
| Fuel Consumption at 75% Prime Load           |                     |
| %100 Prime Yükte Yakıt Tüketimi              | l/h 27,7            |
| Fuel Consumption at 100% Prime Load          |                     |
| Standby Yükte Yakıt Tüketimi                 | l/h <1              |
| Fuel Consumption at Standby Load             |                     |
| Toplam Yağ Kapasitesi                        | L 18                |
| Total Oil Capacity                           |                     |
| Toplam Soğutucu Kapasitesi                   | L 75                |
| Total Cooler Capacity                        |                     |
| Governör Tipi / Governor Type                | Mekanik/Elektronik  |
| Electric system voltage(V)                   | V 2x60              |

| Alternatör / Alternator          | Özellikler / Data |
|----------------------------------|-------------------|
| Marka / Brand                    | FDRL              |
| Model / Model                    | F274C             |
| Çıkış Gerilimi / Output Voltage  | V 230/400         |
| Frekans / Frekans                | HZ 50             |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu      | ±% 1              |
| Automatic Voltage Regulation     |                   |
| Alternatör Standby Gücü          | kVA 112           |
| Alternator Standby Power         |                   |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA 100           |
| Alternator Continuous Use Power  |                   |
| Güç Faktörü / Power Factor       | Cosφ 0,8          |
| Kablo Sayısı / Number of Cables  | 12                |
| Sargı Hatvesi / Winding Pitch    | 2/3               |
| Koruma Sınıfı / Protection Class | IP23 / H          |
| İkaz Sistemi / Warning System    | Kendinden İkazlı  |
| AVR Modeli / AVR Model           | SX460             |
| Performans - PF 0,8 / 75%        | % 82              |



DATAKOM

## Kontrol Paneli /Control Panel

## D300 - DATAKOM

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 4 bantlı GPRS modem (isteğe bağlı) | İnternet Merkezli İzleme           |
| USB Cihazı                         | SMS mesajı gönderme (isteğe bağlı) |
| RS-232 (2400-57600baud)            | E-posta gönderme (isteğe bağlı)    |
| J1939-CANBUS                       | Ücretsiz PC yazılımı: Rainbow Plus |

## Prime Güç (PRP):

ISO 8528-1: 2005'e göre, Prime (Asal) güç bir jeneratör setinin kararlaştırılmış çalışma koşulları altında, bakım aralıkları ve imalatçının öngördüğü şekilde yürütülen prosedürler altında yıllık olarak sınırsız saat boyunca çalıştırıldığında değişken bir elektrik yükü sağlarken sürekli olarak sağlayabildiği maksimum güçtür. 24 saatlik kullanımın izin verilen ortalama güç çıkışı (Ppp), PRP'nin %70'ini geçmemelidir.

## Prime Power (PRP):

According to ISO 8528-1:2005, Prime power is the maximum power a generator set can continuously deliver under agreed operating conditions, while maintaining a variable electrical load when operated for unlimited hours annually under maintenance intervals and procedures carried out as prescribed by the manufacturer. The allowable average power output (Ppp) of 24 hours of use should not exceed 70% of the PRP.

## Standby Güç (ESP):

ISO 8528-1: 2005'e göre, Acil durum bekleme gücü, bakımları ve kullanımı üretici tarafından belirtildiği biçimde yapılmış bir jeneratör setinin, test şartları altında veya kesintiler esnasında, yılda 200 saat çalışma boyunca verebileceği güçtür. 24 saate kadar izin verilen ortalama güç çıkışı ESP'nin %70'ini geçmemelidir.

## Standby Power (ESP):

According to ISO 8528-1:2005, Emergency standby power is the power that a generator set, maintained and used as specified by the manufacturer, can provide 200 hours of operation per year under test conditions or during interruptions. The average power output allowed for up to 24 hours should not exceed 70% of the ESP.

**Not:** Tüm veriler ISO 3046/1, BS 5514 ve DIN 6271 standart referans koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.



+90 850 502 88 94




info@gursanjenerator.com.tr

GÜRSAN JENERATÖR MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Cevizli Mah. Akasya Sok. No:63/41 True Plaza Maltepe/İstanbul



www.gursanjenerator.com.tr

## EBATLAR / Dimensions

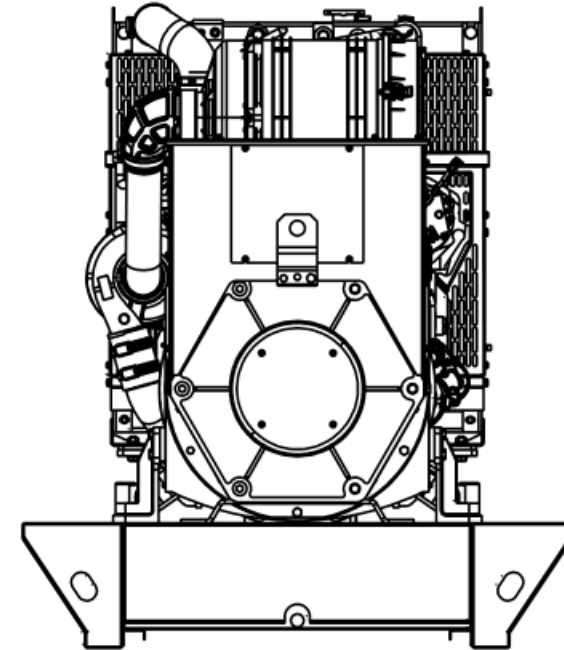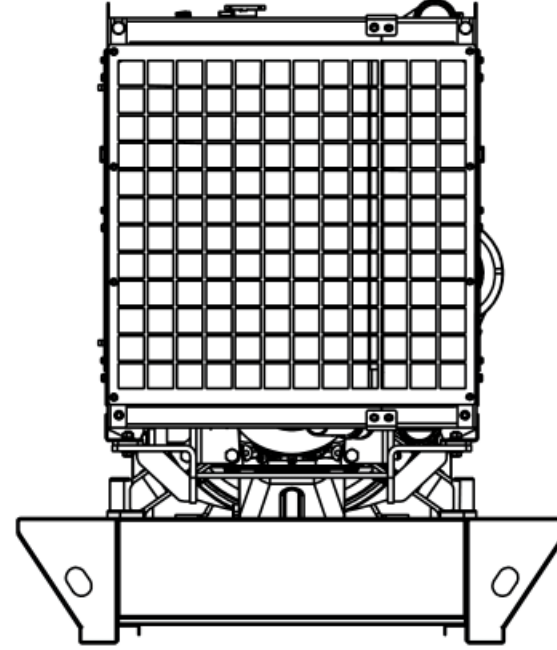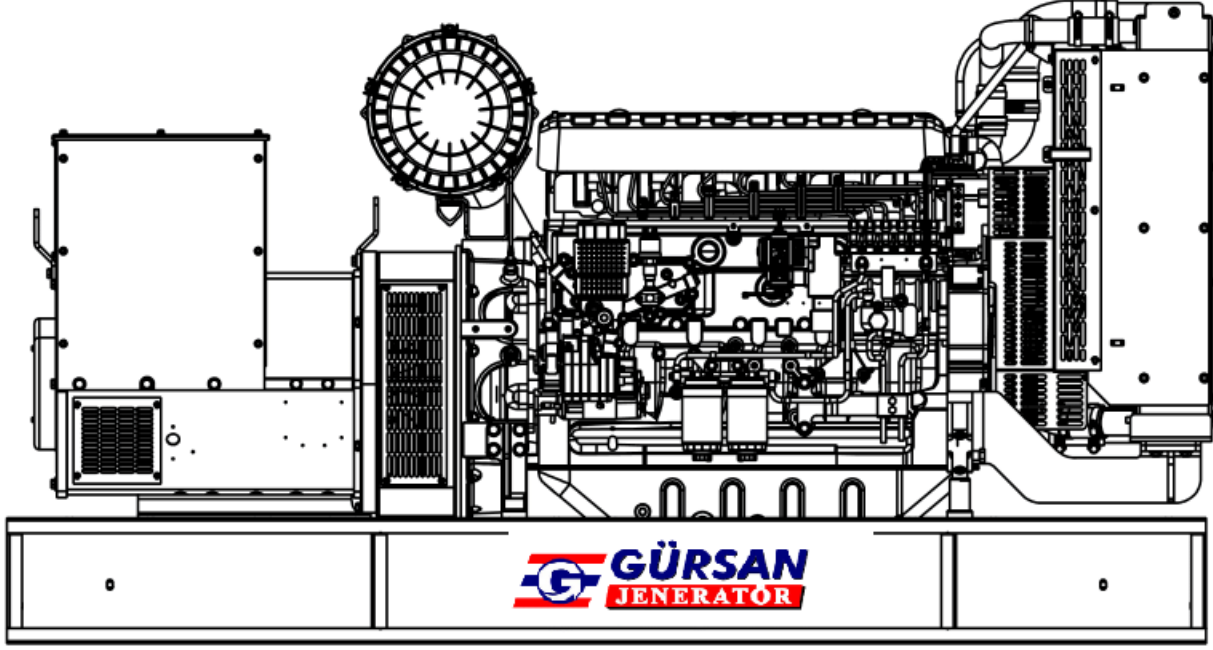

## KABİNSİZ / WITHOUT CANOPY

|                                             |    |               |
|---------------------------------------------|----|---------------|
| ExBxY / WxLxH                               | mm | 1000x2000x220 |
| Ağırlık / Weight                            | kg | 1255          |
| Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity | lt | 300           |

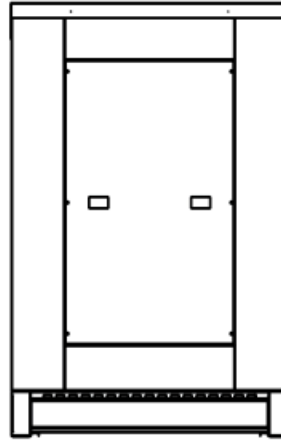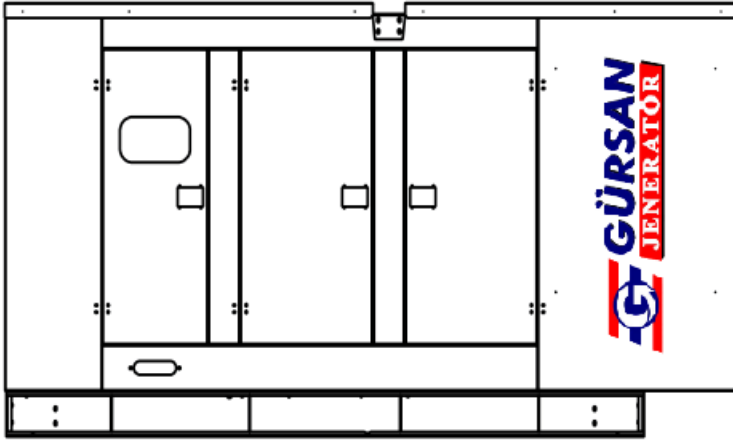

## KABİNLİ / WITH CANOPY

|                                             |    |                |
|---------------------------------------------|----|----------------|
| ExBxY / WxLxH                               | mm | 1000x2400x1100 |
| Ağırlık / Weight                            | kg | 1660           |
| Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity | lt | 300            |

### Ses İzolasyon Kabini

- Konteyner ve modüler tip kabin üretimi
- 65-75db. arası ses izolasyonu
- Titreşim önleyici sistem
- Soğutma ve hava sirkülasyonu için menfez kanalları
- Kolay taşıma için özel aparatlar
- Kumanda panosuna kolay erişim için yalıtımlı şeffaf kapak
- Gizli egzost
- Acil stop butonu
- Dış etkenlere karşı özel boyama
- Standart 150 yoğunluklu taş yünü ile ses izolasyonu
- Jeneratör bakımlarında kolaylık sağlayan modern tasarımlar
- Kolay bakım ve kullanım olanağı
- Elektrostatik polyester toz boyayla kaplanmış kabin.

### Sound Insulation Cabinet

- Container and modular cabin production
- 65-75db. sound insulation between
- Anti-vibration system
- Grille channels for cooling and air circulation
- Special apparatus for easy transport
- Insulated transparent cover for easy access to the control panel
- Concealed exhaust
- Emergency stop button
- Special painting against external factors
- Sound insulation with standard 150 density rock wool
- Modern designs that facilitate generator maintenance
- Easy maintenance and use
- Cabinet coated with electrostatic polyester powder paint.

**+90 850 502 88 94**[info@gursanjenerator.com.tr](mailto:info@gursanjenerator.com.tr)**GÜRSAN JENERATÖR MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Cevizli Mah. Akasya Sok. No:63/41 True Plaza Maltepe/İstanbul

[www.gursanjenerator.com.tr](http://www.gursanjenerator.com.tr)